



Rekommenderade placeringar av leveranspunkt vid några normala elanslutningar

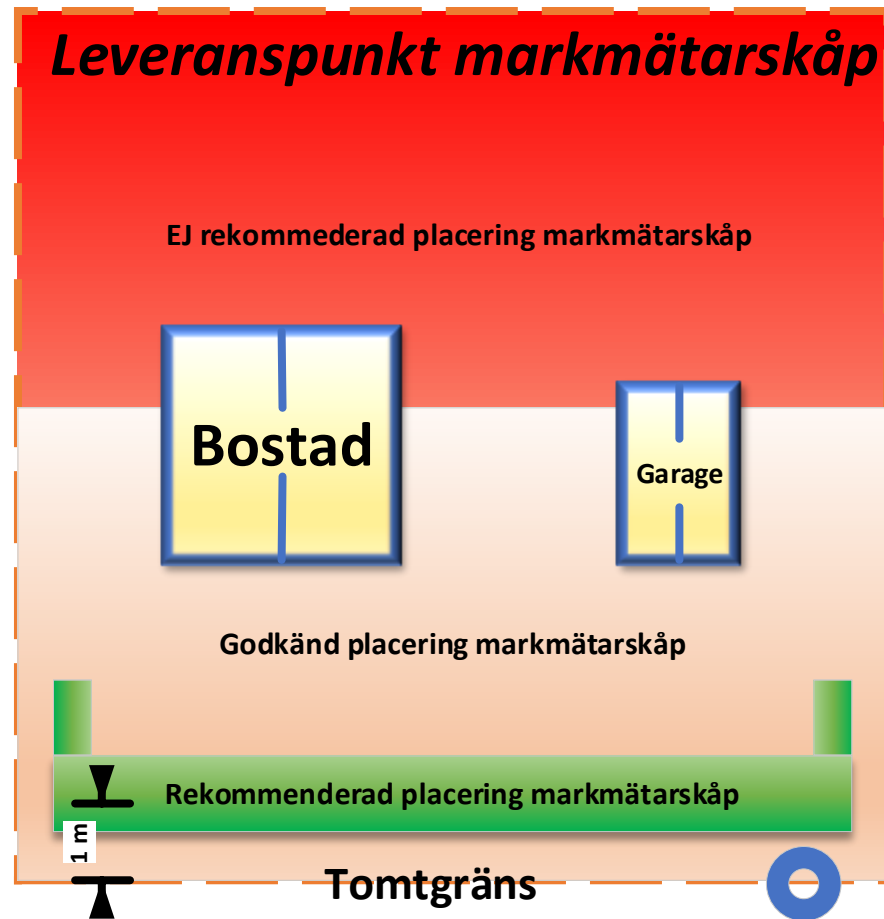


Överlämningspunkt

Punkt i tomtgräns dit servis ska förläggas.
(Bestäms av nätbolaget i samråd med kund)

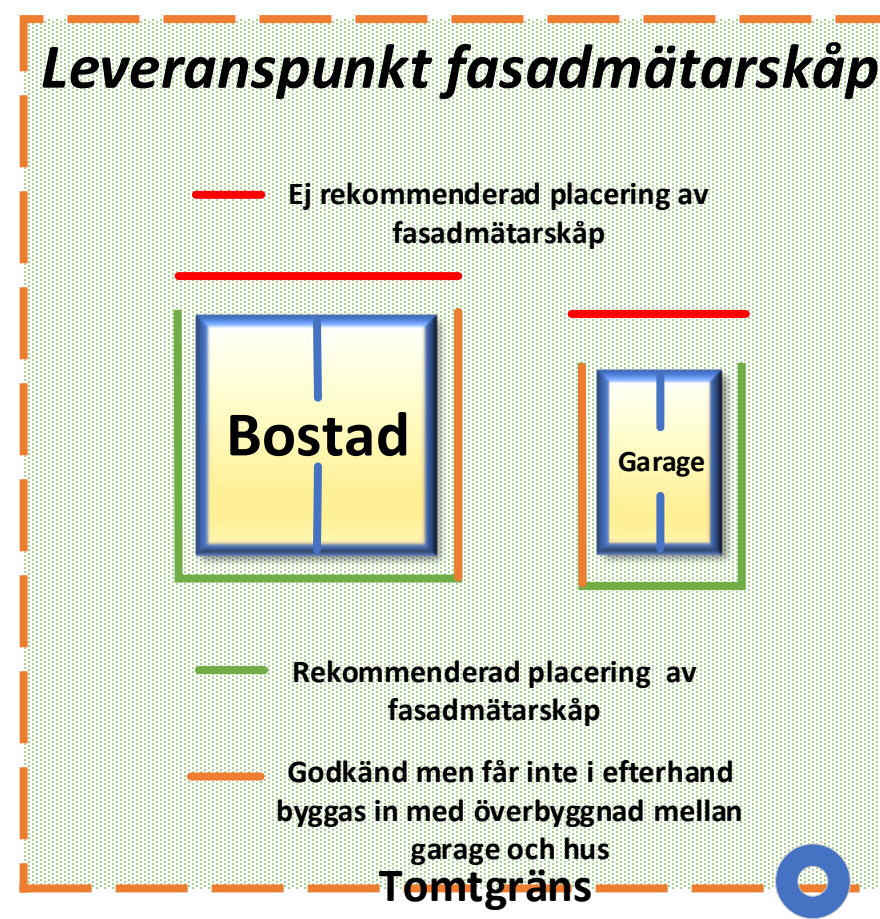

Överlämningspunkt

Punkt i tomtgräns dit servis ska förläggas.
(Bestäms av nätbolaget i samråd med kund)

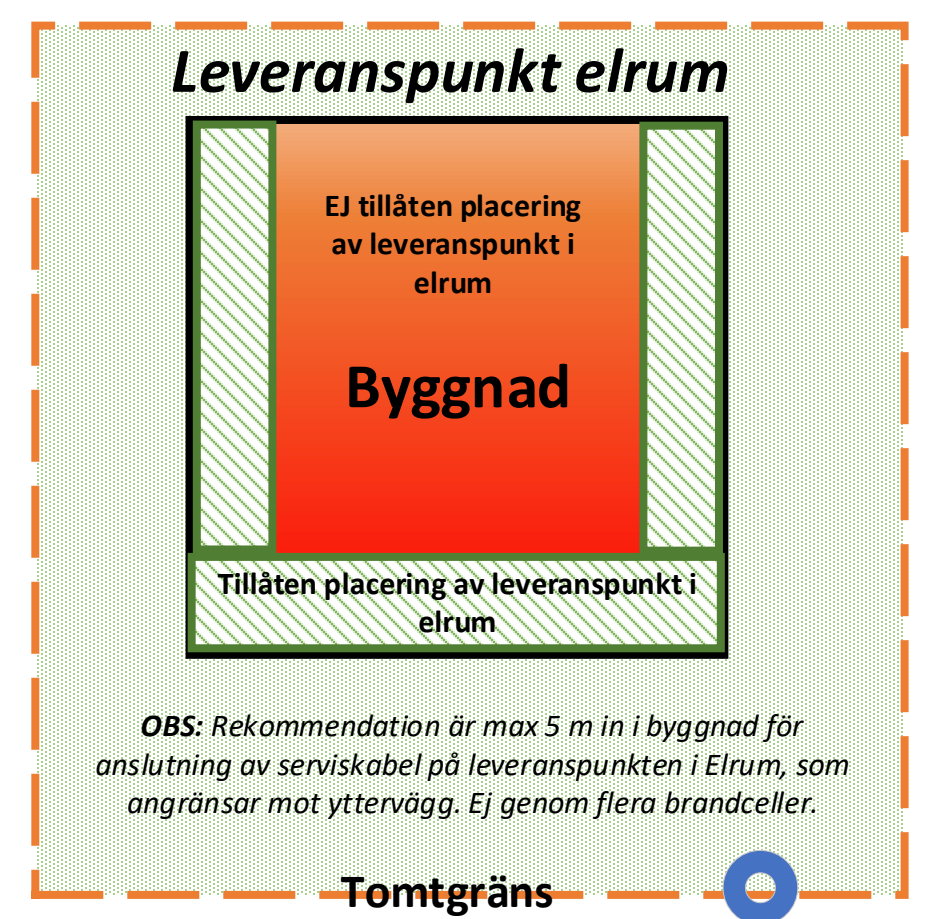

Överlämningspunkt

Punkt i tomtgräns dit servis ska förläggas.
(Bestäms av nätbolaget i samråd med kund)

OBS: Rekommendation är max 5 m in i byggnad för anslutning av serviskabel på leveranspunkten i Elrum, som angränsar mot yttervägg. Ej genom flera brandceller.